




Datenblatt Psi-Werte Fenster

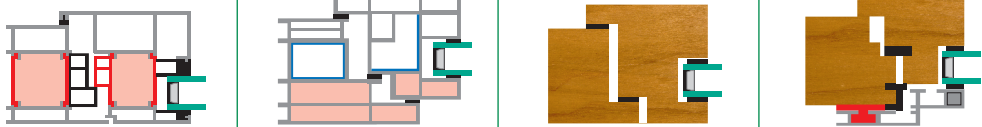


auf Basis messtechnischer Ermittlung der äquivalenten Wärmeleitfähigkeit der Abstandhalter


“Nur gültig für Hotmelt-Randversiegelung”



Edgetech Europe GmbH
Gladbacher Straße 23
D-52525 Heinsberg

Produktname	Abstandhalter Bauhöhe in mm	Material	Dicke d in mm
Super Spacer Premium 	4,7	Mylarfolie Silikonschaum	0,10 4,7

Repräsentative Rahmenprofile	Metall mit thermischer Trennung	Kunststoff	Holz	Holz/Metall	
					
Repräsentativer Psi-Wert Zweischiebiges Wärmedämmglas W/mK	 Zweischiebiges Isolierglas $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	0,035	0,031	0,030	0,031
Repräsentativer Psi-Wert Dreischiebiges Wärmedämmglas W/mK	 Dreischiebiges Isolierglas $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$	0,030	0,029	0,028	0,029

Two Box Modell Kennwerte		Scheibenzwischenraum (SZR) in mm	$\lambda_{eq,2B}$ in W/mK	
			Box 1 · $h_1 = 5 \text{ mm}$	Box 2 · $h_2 = 4,7 \text{ mm}$
		Für alle SZR verwendbar	0,24	0,15

Erläuterungen
Die äquivalente Wärmeleitfähigkeit wurde nach der ift-Richtlinie WA-17/1 "Wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter – Ermittlung der äquivalenten Wärmeleitfähigkeit durch Messung" ermittelt. Die damit berechneten repräsentativen linearen Wärmedurchgangskoeffizienten (repräsentative Psi-Werte) gelten für typische Rahmenprofile und Verglasungen für die Ermittlung des Wärmedurchgangskoeffizienten U_w von Fenstern. Sie wurden unter den in der ift-Richtlinie WA-08/2 „Wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter – Teil 1: Ermittlung des repräsentativen Psi-Wertes für Fenster-rahmenprofile“ festgelegten Rahmenbedingungen (Rahmenprofile, Verglasung, Glaseinstand, Rückenüberdeckung, Primär- und Sekundärdichtstoff) ermittelt. Diese Richtlinie regelt auch den Gültigkeitsbereich und die Anwendung der repräsentativen Psi-Werte. Zur Vermeidung von Rundungsfehlern wurden die Psi-Werte im Datenblatt auf 0,001 W/mK angegeben. Das Verfahren zur rechnerischen Bestimmung der Psi-Werte hat eine Genauigkeit von $\pm 0,003 \text{ W/mK}$. Unterschiede von weniger als 0,005 W/mK sind nicht signifikant. Weitere Informationen sind dem Merkblatt 004/2008 "Kompass 'Warme Kante' für Fenster" des Bundesverband Flachglas zu entnehmen.

Ermittlung der Kennwerte durch:

Hochschule **Rosenheim**
University of Applied Sciences

